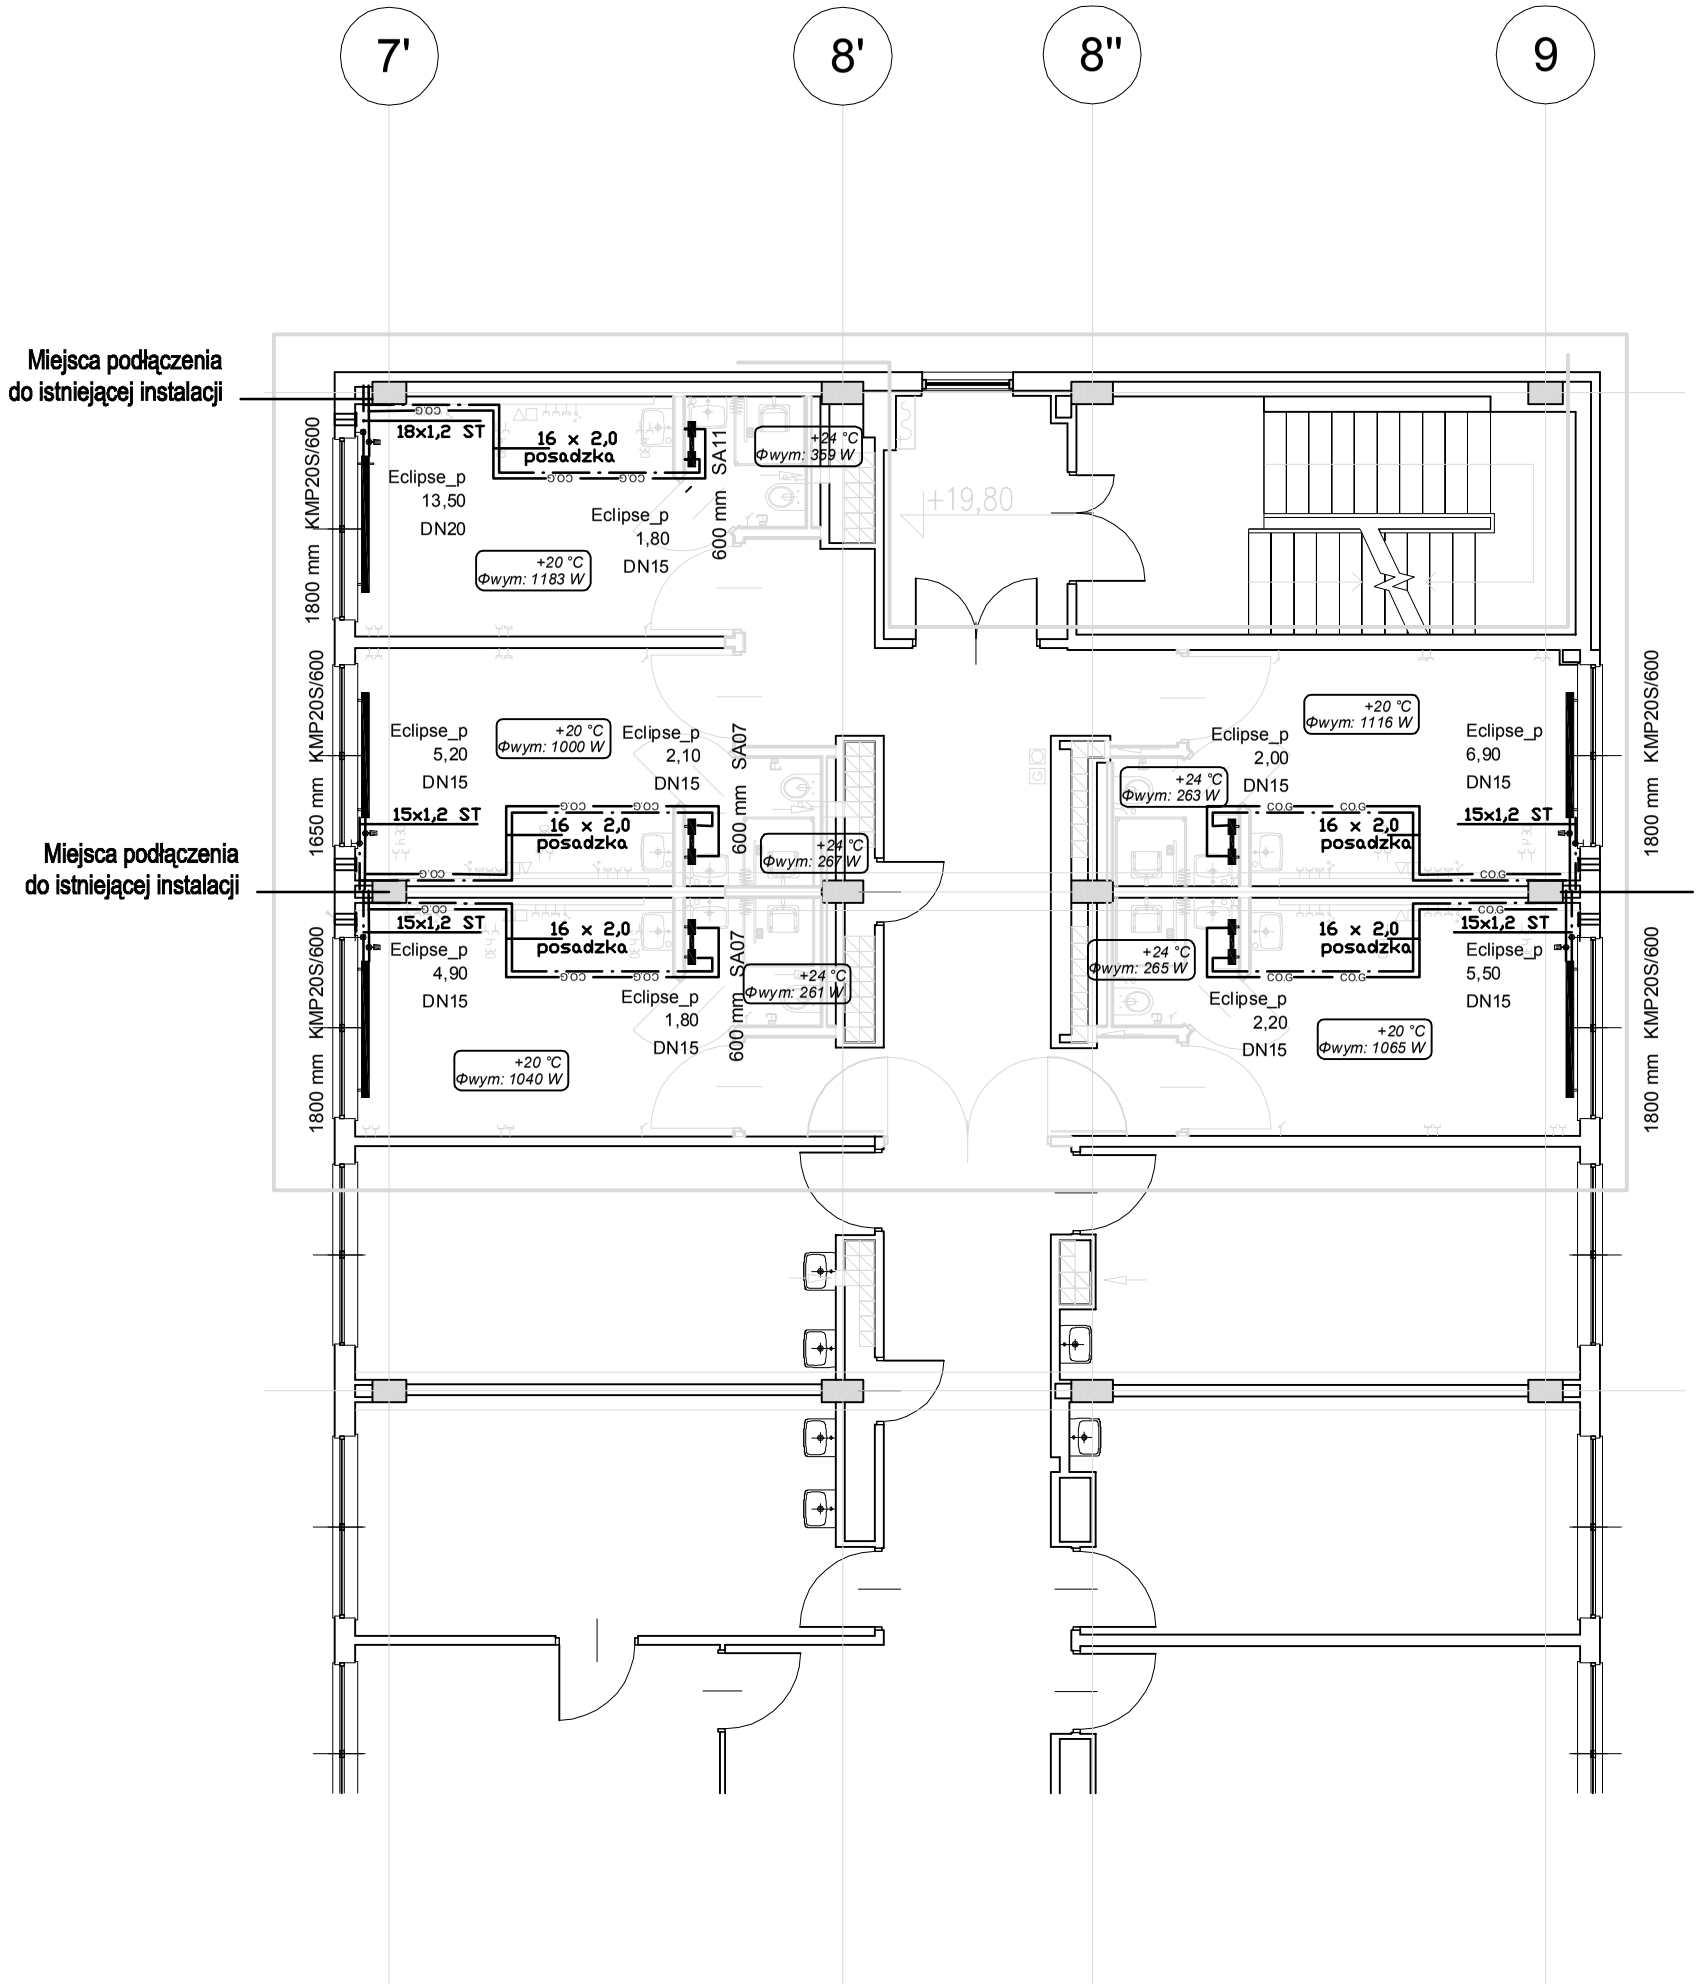

LEGENDA

- DZIAŁKA INSTALACJI CO - POD STROPEM - ZASILANIE GRZEJNIKÓW - CIEPŁO
- DZIAŁKA INSTALACJI CO - POD STROPEM - POWRÓT GRZEJNIKÓW - CIEPŁO
- DZIAŁKA INSTALACJI WL - ZASILANIE CENTRAL - CHŁÓD
- DZIAŁKA INSTALACJI WL - POWRÓT CENTRAL - CHŁÓD
- DZIAŁKA INSTALACJI CT - ZASILANIE CENTRAL - CIEPŁO
- DZIAŁKA INSTALACJI CT - - POWRÓT CENTRAL - CIEPŁO
- DZIAŁKA INALACJI WL - ZASILANIE
- DZIAŁKA INALACJI WL - POWRÓT
- CT 4 / CO 4 / WL 4 — PIONY INSTALACYNE
- ZAWÓR Z GŁOWICA TERMOSTAT.
- ZAWÓR ODCINAJĄCY / SPUSTOWY
- 500 mm C_STD_1800 — GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- 3,00 22VM/600 1800 mm — GRZEJNIK NIEZINTEGR. HIGIENICZNY
- 16 x 2,0 — ŚREDNICE DZIAŁEK W POSADZCE
- DN 80 ST — ŚREDNICE RUR STALOWYCH
- Hd: +4,03 m — RZĘDNE RUR

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKIHC PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII I MONTAŻU.

JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC LUB W TRAKCIE ICH TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII, MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE BEZ JEGO ZGODY NA ETAPIE REALIZACJI.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY W SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ LUB PRZEDMIARACH, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.
ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PODANYCH W DOKUMENTACJI SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJĘTE, A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.
PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACJI WYREGULOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPI
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.
ADRES	UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
PROJEKTANT: mgr inż Paweł Nowak	
NR.UPR.PROJ. SLK/6462/PWBS/15	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
SPRAWDZAJACY: mgr inż Piotr Henc	
NR.UPR.PROJ. SLK/2544/PWOS/09	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	

Atelier 7
Sp z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 18
Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.p

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI

UMOWA:
FAZA: P.
DATA: 2016-
SKALA: 1:100
BRANZA: INS

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH CO,CT,WL

RZUT 6 PIĘTRA - SEGMENT A

Nr.projektu:

Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190

Nr.rys: PW-CO 04