


RZUT BUDYNKU

- INSTALACJA C.O., WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1:100

0/1	POMIESZCZENIE SEGREGOWANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH pos. ceramiczna 24,60m ²
0/2	CZĘŚĆ CZYSTA POM. (SŁUZA/KOMUNIKACJA) pos. ceramiczna 4,97m ²
0/3	CZĘŚĆ BRUDNA POM. (SŁUZA/DEZYNFEKCA) pos. ceramiczna 7,12m ²
0/4	POM. GOSPODARCZE pos. betonowa 19,55m ²
0/5	POM. GOSPODARCZE pos. betonowa 12,91m ²
SUMA PRZYZIEMIA: 69,15m ²	

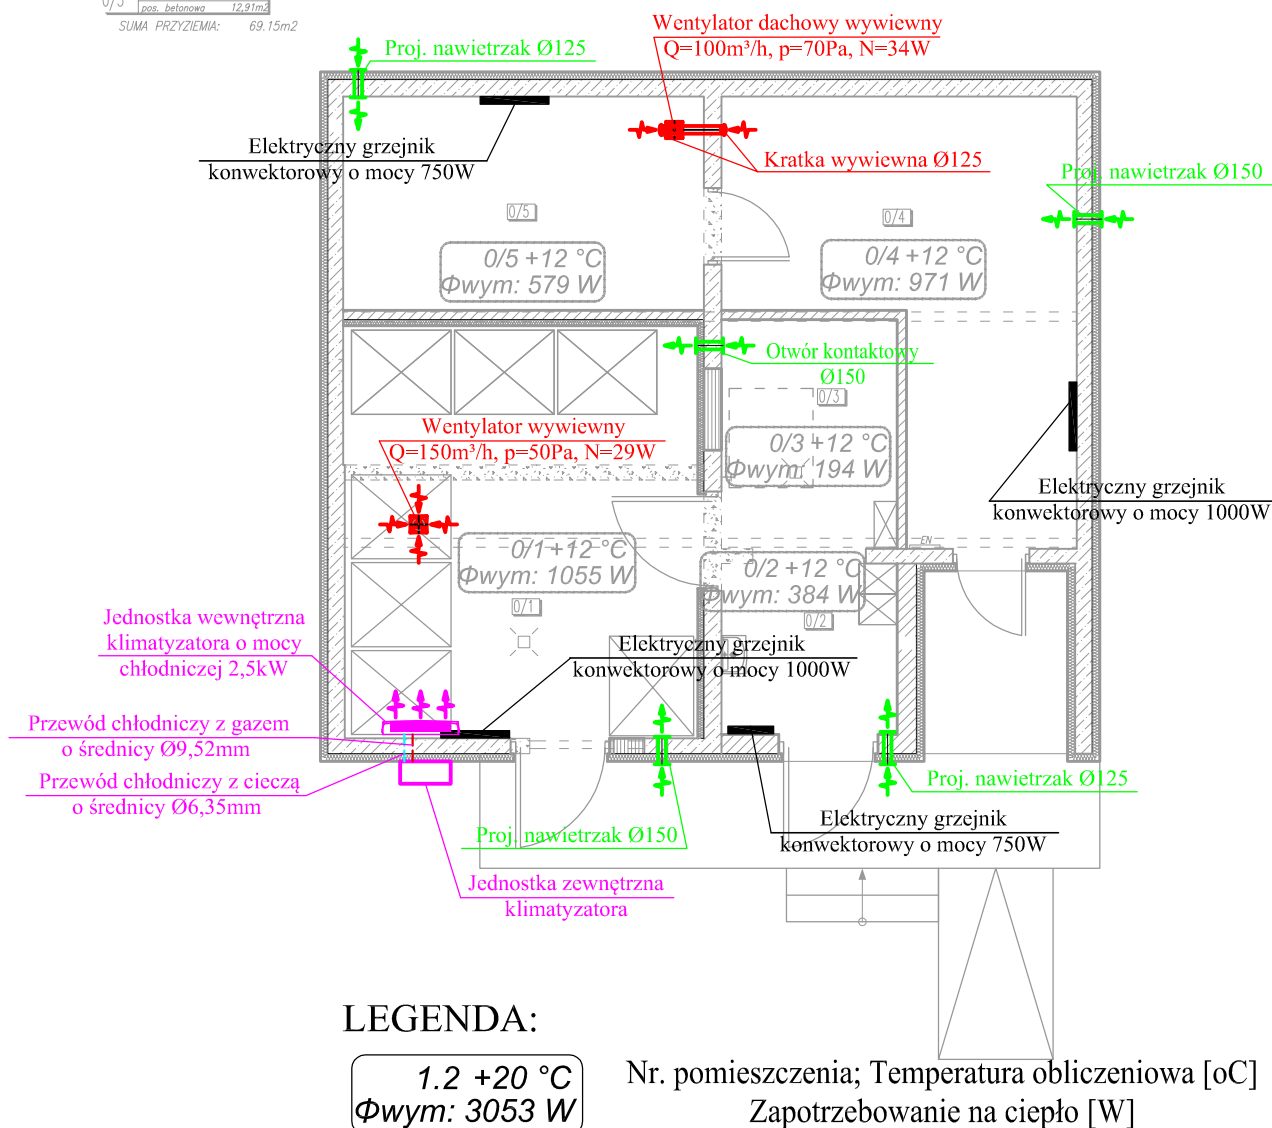

LEGENDA:

1.2 +20 °C
Φwym: 3053 W

Nr. pomieszczenia; Temperatura obliczeniowa [oC]
Zapotrzebowanie na ciepło [W]

UWAGA:

1. Czerpnię powietrza należy zabezpieczyć żaluzjami przeciwdeszczowymi oraz siatką przeciw gryzoniom i owadom. Czerpnię powietrza należy wyprowadzić przez ścianę (min. 2m ponad poziom terenu)
2. Otwór kontaktowy należy zabezpieczyć siatką przeciw gryzoniom i owadom. Otrów zamontować na poz. 0.30m pod stropem

PROJEKT TECHNOLOGICZNO - FUNKCJONALNY PRZEBUDOWY MAGAZYNÓW ODPADÓW MEDYCZNYCH W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW - INSTALACJE SANITARNE			FAZA OPRACOWANIA:
Projektował: mgr inż. Konrad ŚLIWIŃSKI			PROJEKT TECHNICZNO FUNKCJONALNY
nr upr. SLK/3517/PWOS/11			BRANŻA:
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. NMP 42-200 Częstochowa, Częstochowa, ul. PCK 7			SANITARNA
ADRES: Częstochowa, ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa dz. nr ewid. 8/5, 8/6, 8/13, ob. 29B, jednostka ewid. Częstochowa			DATA:
			09.2019r.
			SKALA:
			1:100
			NR RYS.
RZUT BUDYNKU - INSTALACJA C.O., WENTYLACJI I KLIMATYZACJI			S-3