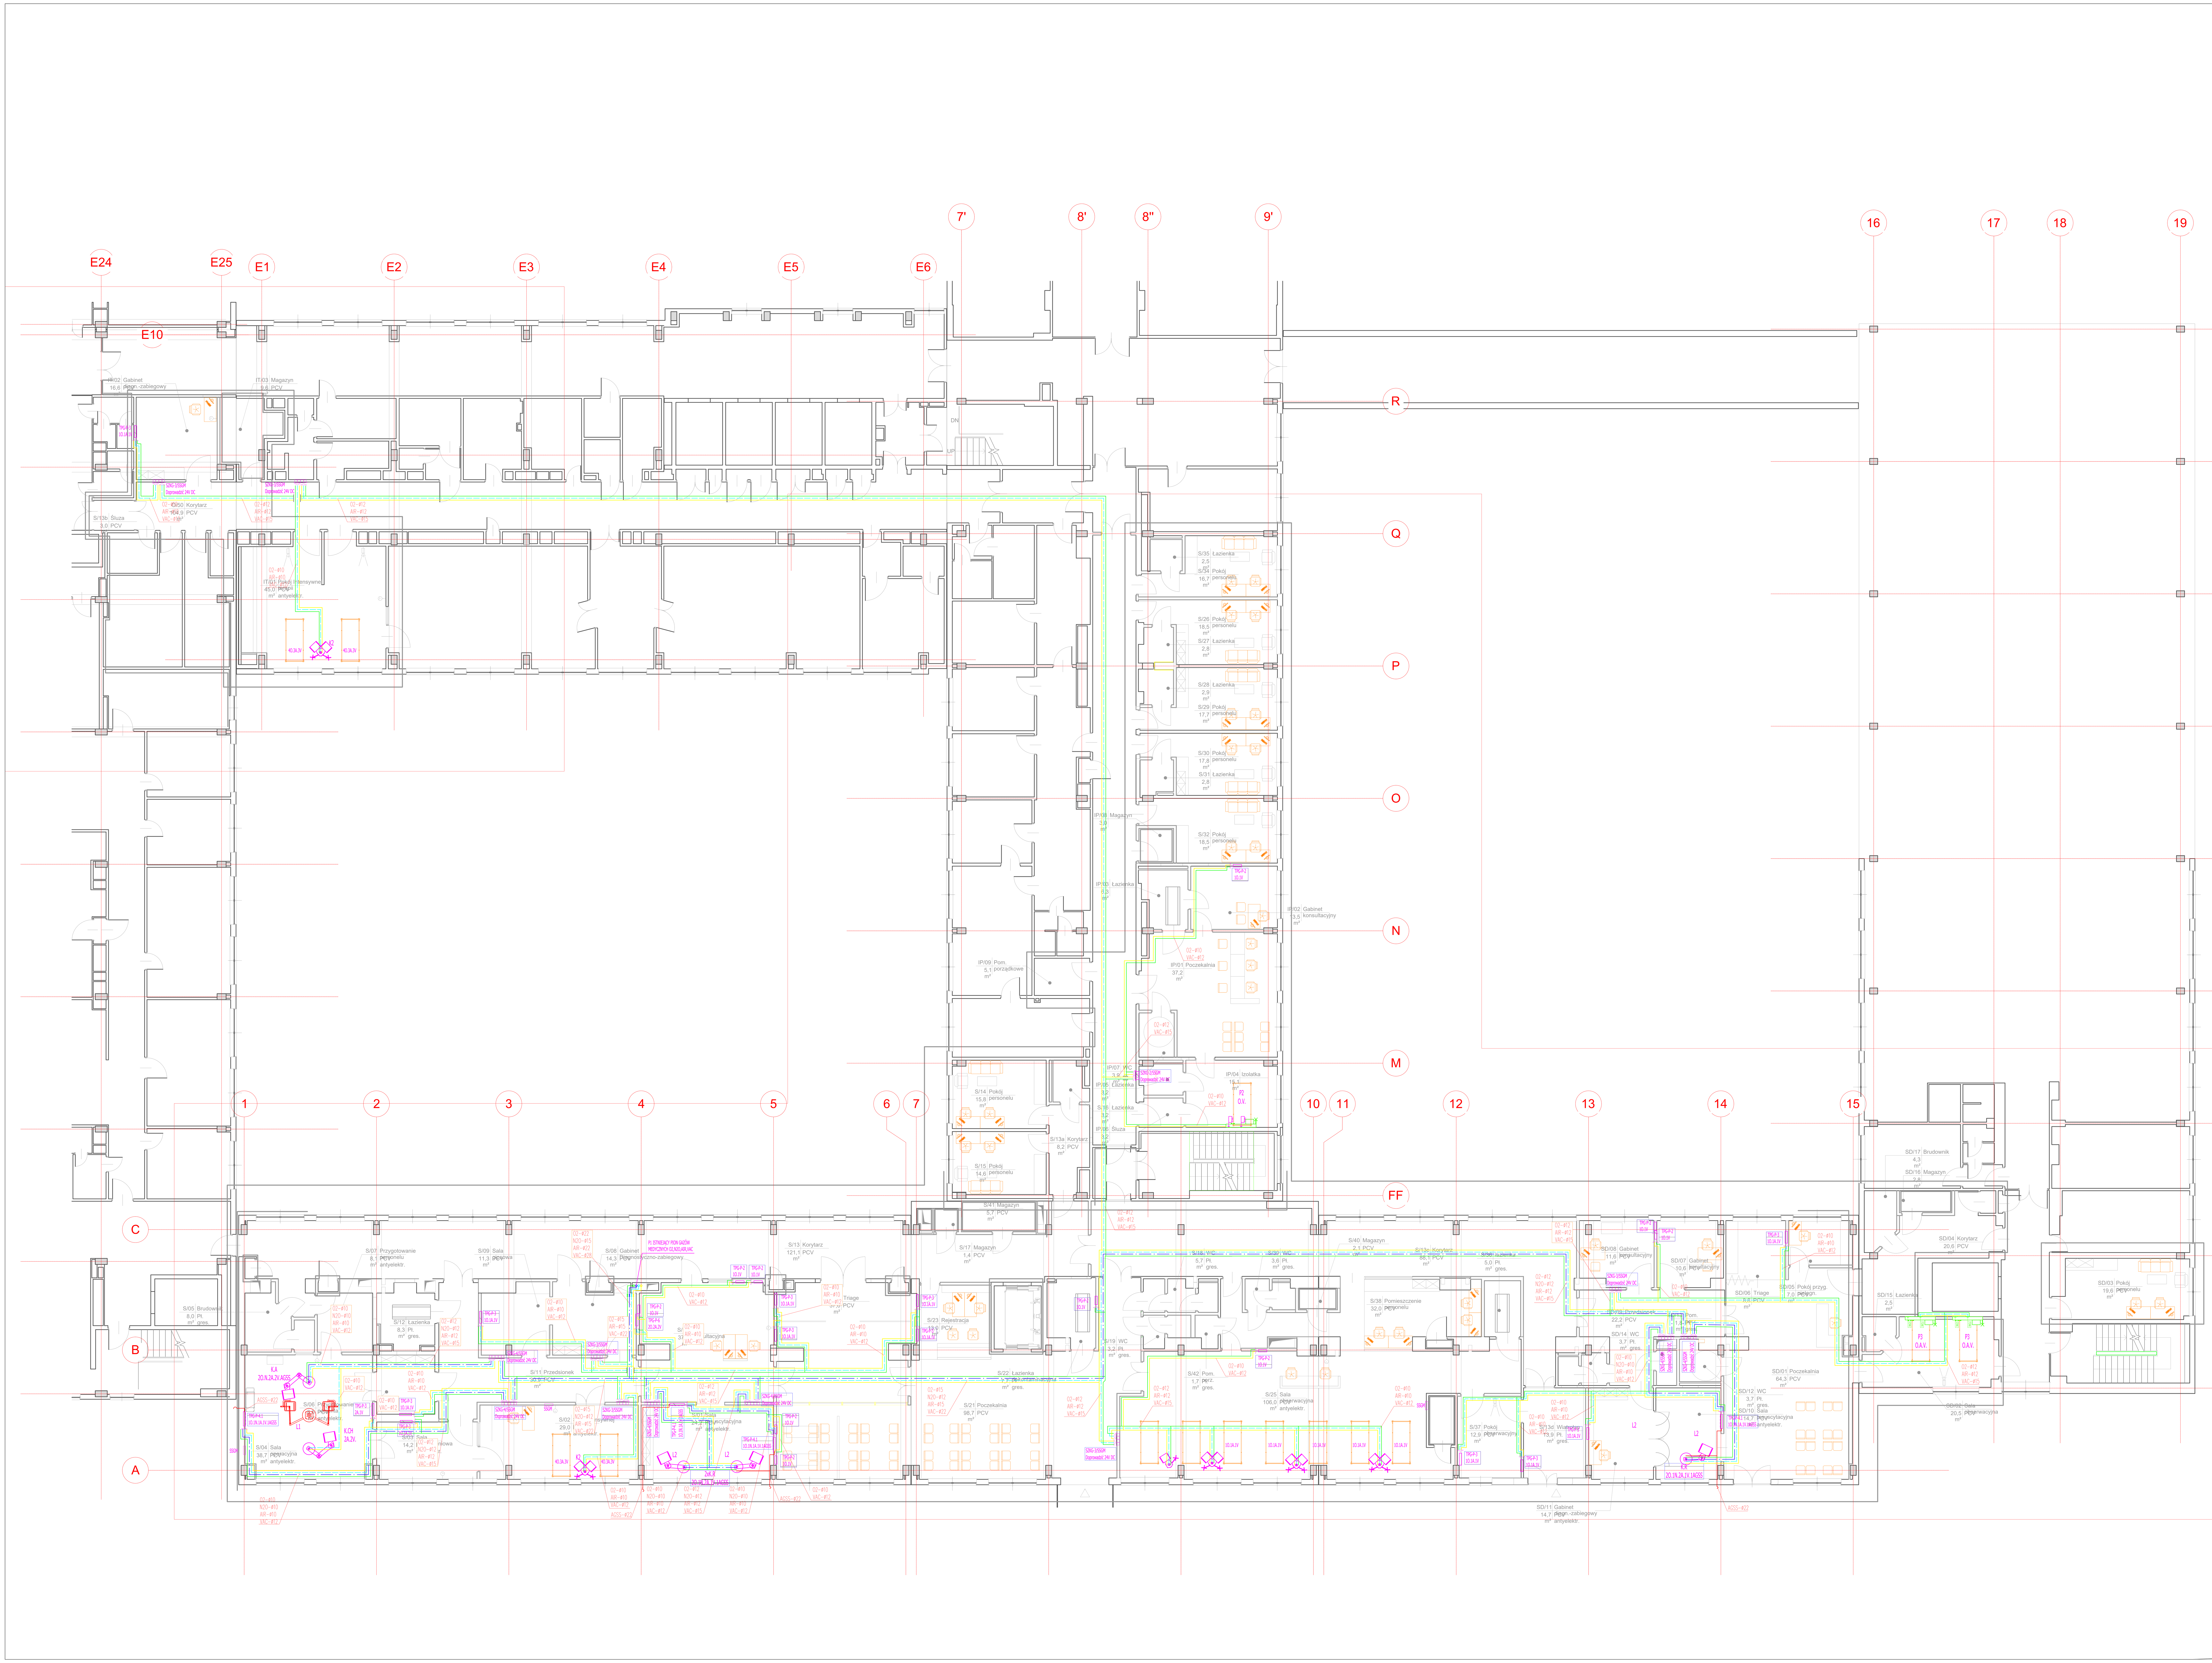

PRZEKRÓJ PRZEZ PANEL P1

wejście instalacji gazów medycznych
punkty poboru gazów medycznych O2,VAC
wejście instalacji elektrycznej i teletechnicznej
regulowana półka na aparaturę medyczną o wym. 40x40cm i min udźwigu 20kg
ramię na kroplówkę

LEGENDA P2/P:
P2- PANEL ZAOPATRZONY W DWA PUNKTY POBORU: TLEN (O2) ORAZ PRÓŻNIĘ,
/P- GAZY MEDYCZNE ZLOKALIZOWANE Z PRAWEJ STRONY PANELU

PRZEKRÓJ PRZEZ PANEL P2

wejście instalacji gazów medycznych
punkty poboru gazów medycznych O2,VAC
wejście instalacji elektrycznej i teletechnicznej
regulowana półka na aparaturę medyczną o wym. 40x40cm i min udźwigu 20kg
ramię na kroplówkę

LEGENDA P2/L:
P2- PANEL ZAOPATRZONY W TRZY PUNKTY POBORU: TLEN (O2) ORAZ PRÓŻNIĘ,
/L- GAZY MEDYCZNE ZLOKALIZOWANE Z LEWEJ STRONY PANELU

PRZEKRÓJ PRZEZ PANELE

1. KLOSZ OŚWIETLENIA/ POKRYWA ALUMINIOWA
2. KANAŁ PROWADZENIA RUR GAZÓW MEDYCZNYCH
3. KANAŁ MONTAŻU GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH
4. OŚWIETLENIE LED
5. MONTAŻ PRZEWODÓW GAZOWYCH
6. PUNKT POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH
7. PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ
8. RURY GAZÓW MEDYCZNYCH

LEGENDA:

O2	TLEN MEDYCZNY	
N2O	PODTLENEK AZOTU	
AIR	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar	
VAC	PRÓŻNIA MEDYCZNA	
AGSS	ODPROWADZENIE GAZÓW POANESTETYCZNYCH	

Przykładowe opisy średnic rur:

O2–ø10 AIR–ø10 VAC–ø12 | O2–ø12 AIR–ø12 VAC–ø15 | O2–ø15 AIR–ø15 VAC–ø22

Uwagi:
1. Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu.
2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić pod tynkiem lub w montowanych urządzeń.
3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. 1,3m od posadzki (krawędź dolna)
4. Ściemne tablice poboru gazów medycznych TPG-P montować na wys 1,8m (krawędź górna)

Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem (wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)

SZKG/SSGM

Widok poglądowy

Wysokość montażu 1,5–1,6m do osi manometrów.
Doprowadzić 24V DC
Wymiary otworu: (szer. X wys. X głęb.)
SZKG–2 – 280 X 400 X 110
SZKG–3 – 390 X 400 X 110
SZKG–4 – 500 X 400 X 110

SYGNALIZATOR STANU GAZÓW MEDYCZNYCH

SZKG–2/SSGM SZKG–3/SSGM SZKG–4/SSGM

Tablica poboru gazów medycznych - podtynkowa

TPG-P

Widok ogólny

TPG–P–2 (O.V) | TPG–P–3 (O.A.V) | TPG–P–4 (O.N.A.V) | TPG–P–4.1 (O.N.A.V.AGSS)

UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez zgody na etapie realizacji projektu inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy architekturą a konstrukcją, stosować PT konstrukcji.
Projekt rozpatrywać wyłącznie z projektami branżowymi.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INWESTOR: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. N.M.P.
ADRES: UL. Bielska 104/118; 42-200 Częstochowa

AUTOR:
NR.UPR.PROJ.
mgr inż. Krzysztof Imbra
upr bud. 71/Sz/2002
SPRAWDZAJĄCY:
NR.UPR.PROJ.
mgr inż. Grzegorz Kecman
upr bud. 77/Sz/2002
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Iwona Byczkiewicz
mgr inż. Małgorzata Kosińska

Atelier 7 Sp z o.o.
40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16
Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI

UMOWA:	
FAZA:	P.W.
DATA:	2016-09
SKALA:	1:100
BRANŻA:	GAZY MEDYCZNE

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH PIĘTRO I

Nr projektu: | Nr.rys. GM 01

Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr 397-21976190